4



Version	Verfasser Datum	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0	09.11.26	PMO	VAZ		60/168	28.082155.4
A						
B						
C						
D						

Projektieren und Realisieren

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **Steinmaur**
Strasse: **017 Wehntalerstrasse**
Strecke: **Knoten LSA 068**
km / Bauwerk: **6.728-6.980**
Vorhaben: **Verkehrssteuerung Furttal-Dielsdorf**

Situation 1:200

Strassenbauplan

Projekt Nummer: **84S-82168-41**

Projektverfasser

Müller Ingenieure AG
Ingenieur- und Vermessungsbüro
Gemeindestrasse 6, Postfach
8157 Dielsdorf

Telefon 043 / 422 10 00
E-Mail info@mueller-ing.ch

28.082155

Legende

best. Grundlagen

- best. Wasserleitung: 22.03.2024
- best. Kanalisation: 22.03.2024
- best. Swisscom Leitung: 05.12.2023
- best. Sunrise-UPC Leitung: 24.02.2025
- best. EKZ Leitung: 29.11.2024
- best. Gas Leitung: 20.02.2025
- AV-Grundlage: 25.07.2024

Die tatsächliche Lage der Werkleitungen kann von der Planangabe abweichen. Verbindliche Angaben müssen bei den zuständigen Stellen eingeholt werden.

- best. Schlammsammler (SA)
- best. Kontrollschacht (KS)
- best. Schieber
- best. Hydrant
- best. Kandelaber
- best. Fernwärme Schieber
- best. Fernwärme Reduktion
- best. Fernwärme Muffe
- best. Fernwärme Montageöffnung

proj. Strasse / Oberflächen

- Belag Fahrbahn inkl. Fundationsschicht
- Belag Fahrbahn
- Anpassungen Belag
- Belag Geh-/Radweg
- Belag Geh-/Radweg inkl. Fundationsschicht
- Belag Gehweg inkl. Fundationsschicht
- Verbundsteine
- Pflästerung
- Humusiert
- Chaussierung
- Auftrag / Abtrag
- Kunstbauten
- proj. Strassenrand
- proj. Strassenrand (Abschluss abgesenkt)

proj. Werkleitungen


- proj. Wasserleitung
- proj. Sickerleitung PP 125
- proj. SA / A - Ableitungen PP 160/148
- proj. EW Leitung
- proj. Strassenablauf (TBA Norm 333)
- proj. Ablauf (TBA Norm 341)
- proj. Kontrollschacht
- Abdeckung von SA / A neu
- Abdeckung von KS neu
- proj. Schieber
- proj. Hydrant
- proj. Kandelaber
- best. Kandelaber abbrechen
- Ersatz Kandelaber und Leuchte best. Fundament

Abkürzungen Abschlüsse

Bu	Bund- oder Bordstein, Schalenstein Typ 12	(TBA Norm 611)
BW	Bord- und Wasserstein, Schalenstein Typ 12	(TBA Norm 613)
SN	Stellplatte 8/25 cm	(TBA Norm 631)
SNW	Stellplatte 8/25 cm mit Wasserstein Typ 12	(TBA Norm 632)
RN	Randstein 12-15/25 cm	(TBA Norm 651)
RNW	Randstein 12-15/25 cm mit Wasserstein Typ 12	(TBA Norm 652)
A=2cm	Anschlag 2cm	
	Bewegungs- und Mörtelfugen	(TBA Norm 661)

Situation 1:500

proj. Ende der BSA-Anlage

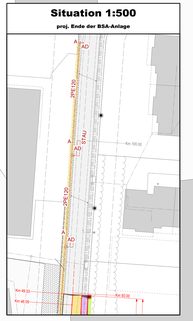

Legende

proj. BSA-Anlage

- proj. BSA Leitung
- proj. Fahrzeug-Detektor im Belag eingefräst
- proj. Schacht Rund DN600
- proj. Anschluss-Rohr für Detektor
- proj. Anschluss-Rohr für Beleuchtungskandelaber mit LSA
- proj. Signalmast
- proj. Winkelmast

	Fahrbahn (T4) inkl. Fundationsschicht				Gehweg (T1) inkl. Fundationsschicht			
Deckschicht	AC	8 H	PmB45/80-80	3.0 cm	AC	8 N	70/100	2.5 cm
Binderschicht	AC B	22 H	PmB45/80-80	8.0 cm				
Tragschicht	AC T	22 H	PmB45/80-65	8.0 cm	AC T	16 N	70/100	5.5 cm
Fundationsschicht	ungebundene Gemische 0/45, OC 85			50.0 cm	ungebundene Gemische 0/45, OC 85			40.0 cm
Totale Oberbaustärke				69.0 cm				48.0 cm